


DETALL EXTINTOR

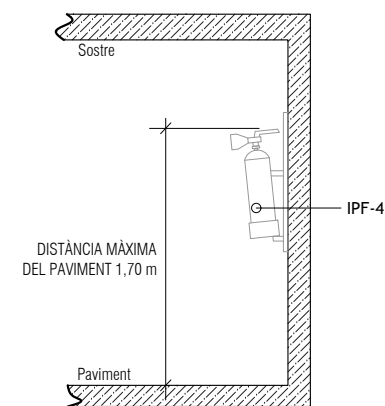

MANTENIMENT

Els extintors que estiguin subjectes a la possibilitat de danys físics, químics o atmosfèrics estaran protegits. La ubicació dels extintors se senyalitzarà segons criteris de la normativa vigent.

- | | |
|---------------|--|
| Cada 3 mesos | Es verificarà la situació, accessibilitat i aparent bon estat de l'extintor. |
| Cada 6 mesos | Es realitzaran operacions previstes segons fabricant, especialment el pes i dels aparells. |
| Cada 12 mesos | Es realitzarà una verificació completa per personal autoritzat. |

LLEGENDA CONTRAINCENDIS

- EXTINTOR POLIVALENT 21A-113B 6Kg
- EXTINTOR CO2 2Kg (Incendi quadre elèctric)
- ORIGEN DE LA EVAQUACIÓ
- SENTIT DE LA EVAQUACIÓ
- B.I.E.S. 25mm
- PULSADOR DE L'ALARMA
- SIRENA DE L'ALARMA
- CENTRALETA DE L'ALARMA
- DETECTOR TERMOVELOCÍMETRE
- DETECTOR IÒNIC
- DETECTOR ÒPTIC
- SENYALITZACIÓ D'EMERGÈNCIA

INSTAL·LACIÓ CONTRAINCENDIS

Característiques contraincendis construcció :
 Mitgera : EI 120
 Parets i sostres : EI90
 Estructura: R90